


# MONTERINGSINFORMATION

## ARMATAK-System

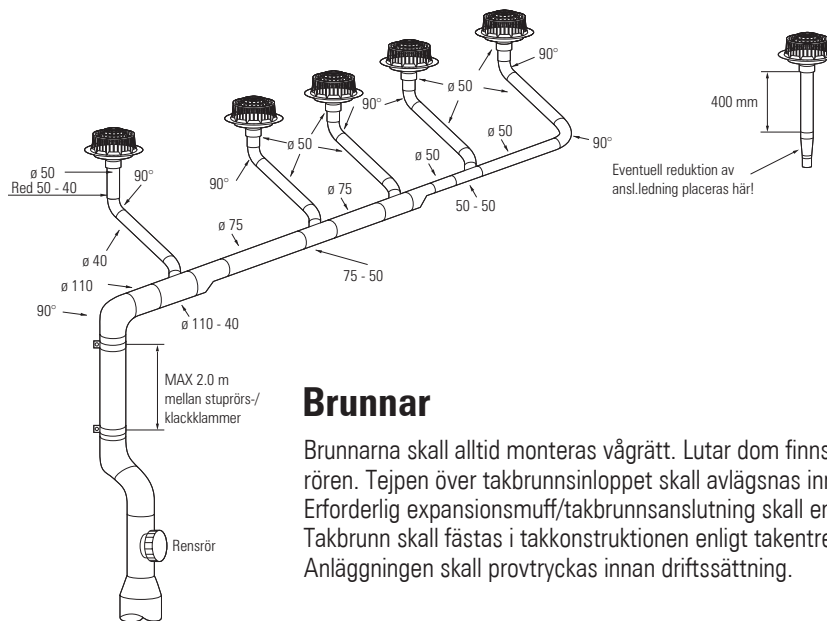

### Brunnar

Brunnarna skall alltid monteras vågrätt. Lutar dom finns möjlighet att luft tränger in i rören. Tejpen över takbrunnslinloppet skall avlägsnas innan uv-systemet tas i bruk. Erforderlig expansionsmuff/takbrunnanslutning skall enligt leverantören användas. Takbrunn skall fästas i takkonstruktionen enligt takentreprenörens anvisningar. Anläggningen skall provtryckas innan driftsättning.

### Balk

Balk monteras endast på liggande ledning. Fästs var tredje meter mot tak eller vägg. Rörledningen kan komma i egenvängning på grund av den stora vattenhastigheten i röret fixeras i sidled var 18 – 24 meter. Vid riktigsändring på en liggande samlingsledningen skall ett fixpunkt anbringas. Röret fästs upp mot balken varje meter i alla dimensioner utom DN 40 som fästs med cc 80 cm. DN 200 fästs med rörsvep c/c 50 cm. Balk till anslutningsledning levereras endast om längden överstiger 3 meter. Vid upphängning utan balk, åligger det installatören att dimensionera erforderliga upphängningar, styrningar och fixpunkter.

### Rör och delar

Rörändar och delar skall alltid oxidskiktet avlägsnas med förslagsvis skrapa/hyvel.. Tvätta rent med medföljande rengöringsdukar för att avlägsna ev. smuts.. Svetsa aldrig om det finns vatten i rören, det finns då risk att det bildas ångblåsor mellan rör och elmuff.

Man skall inte svetsa när temperaturen ligger under -10 Gr.

Vid 88-gradiga böjar används inte två 45-gradiga som vid normalt avlopp utan alltid en 88-gradig. Det gäller för både liggande som stående ledning. Anslutningsledning skall fixeras mot tak max 0,5 m från takbrunn.

Till varje brunnsanslutning/expansionsmuff åtgår en 88- och en 45-gradig böj. Till varje stam åtgår en 88- och tre 45-gradiga böjar.

Rensrör monteras aldrig på liggande ledning vid tak utan endast vid golv.

88-gradiga grenrör kan användas.

Det finns inga minimimått för höjd och längd på brunnsanslutningen.

Stående stam skall klamras med rörsvep/fixpunkt c/c 2 meter.

Strypbrickor skall där så är angivet enligt ritning, monteras i takbrunn.

### Elektrosvetsapparat

Svetsbenämning (Första 4 siffrorna)	Rörtyp AT9500	Rörtyp AT9800
AT9820	NEJ	JA
AT9630, AT9635	JA	NEJ
AT9835	NEJ	JA